




Hinweis:
Absicherung gemäß geltender Normen!

extern 230V AC / L1
extern 230V AC / N

10 pol. Klemmleiste

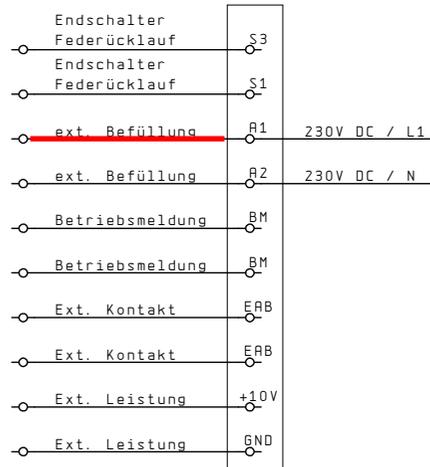

Saugturbine
Ein
.7 15 16



Austragungs-
schnecke EIN
.8 15 18

TP Taktgeber mit
Pausenzeit beginnend
T1: 3 sec.
T2: 0,2 min



Antrieb
Saugturbine



Antrieb
Austragungs-
schnecke

Hinweis:
Betrieb der Saugturbine
mit Nachlaufzeit
ist nicht erlaubt.

| | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|----------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------|
| | | Datum | | WESTFEUER GmbH | 10000 | Saugturbine | 00- 10000 -00 | = |
| | | Bearb. | | Co. KG | ext. Befüllung | Austragungsstrecke | | + |
| | | Gepr. | 14.05.13 | | | | externe Befüllung | B1. 1 |
| Änderung | Datum | Name | Norm | Urspr. | Ers. f. | Ers. d. | | 1 B1. |